


Globus Helix

NÄR TILLÄGGSUTRUSTNING SKALL MONTERAS, BESKRIVER VI PLACERINGEN ENLIGT FÖLJANDE SKISS



LR = Lyftörelse, LH = Lägsta höjd

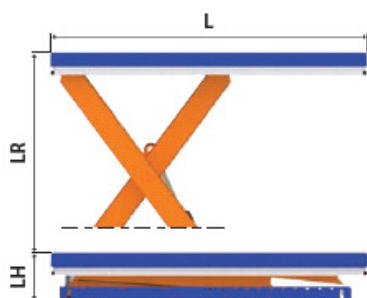

L = Längd, B = Bredd



B1 = Fast sida, B2 = Hjulsida

GROPITNING FÖR LYFTBORD

Vid installation av ett lyftbord i en grop bör gropen konstrueras enligt skissen här bredvid.

B = Gropens bredd = Bordsskivans bredd + 30 mm

L = Gropens längd = Bordsskivans längd + 30 mm


H = Gropens djup = Bordets lägsta höjd + 5 mm

Gropmaterialets bärighet skall minst uppfylla klassificering C12/15 för betong.

Lyftbord i utomhusmiljö bör om möjligt ha hydraulaggregatet placerat fristående; skyddat eller inomhus.

Gropitningen är inte avsedd för lågbyggda lyftbord eller när vissa tillbehör har monterats.

Lyftbordets fasta sida (B1)

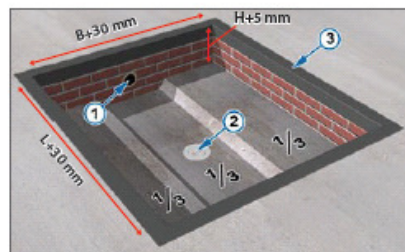

- ① Rör för inkommande ledningar (100 mm diameter) Bordets fasta sida (B1) placeras mot denna kant.
- ② Dräneringshål, denna tredjedel i mitten av gropen bör vara 80mm lägre än H.
- ③ L-profil 100x100 mm som förstärker gropens kanter.