

Besiktningsskrav.


Minsta avstånd till ev. ojämn vägg trappa e. dyl 400 mm utefter hela hissbanan.

Minsta avstånd till ev. jämn/slät vägg 275 mm utefter hela hissbanan.

Rekomenderat avstånd 500 mm eller mer.

Fastsättning:

Horisontal & Vertikal minst 2 bultar skall användas (Se Montageinstruktion)

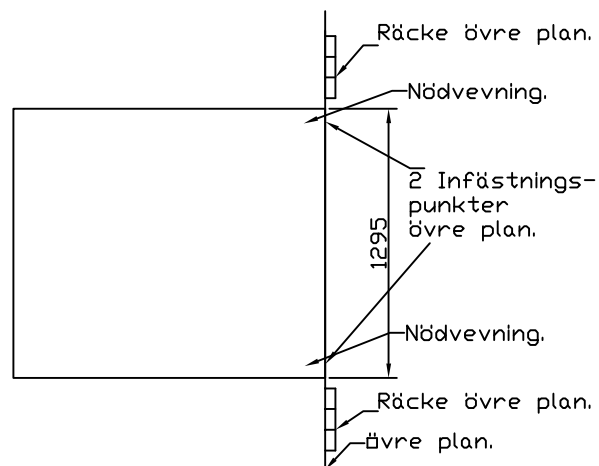

Det.nr	Ant.	Benämning				Referens	Material	Modell nr	Ämnesdim.
Konstr.	Rit.	Kontr.	Stand.	Godk.	Skala	Datum	Där ej annat angivits: Tolerans enligt SMS 715		
	TT					161206		Överordn. Smst.	Cad program
Besiktningsskrav						2002 LT			
Globus B-hiss Pollux									
Hiss 340kg Lyftkapitet.									